Повысительная станция на базе вихревого насоса WZ-2 GARDANA

Повысительные насосные станции · Артикул UT0035

1. Обзор




Насосные станции GARDANA WZ-2 предназначены для повышения давления в автоматическом режиме при недостаточном давлении в централизованных системах водоснабжения. Станция также может быть использована для подачи чистой воды из скважин, колодцев и други

Основные данные

Максимальная мощность, Вт	370
Максимальный напор, м	40
Максимальная производительность, м3/ч	2,4
Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальная высота всасывания, м	5
Защита от сухого хода	да
Материал обмотки статора	Алюминий
Материал рабочего колеса	Латунь
Гарантия, мес	12

2. Гидравлические характеристики

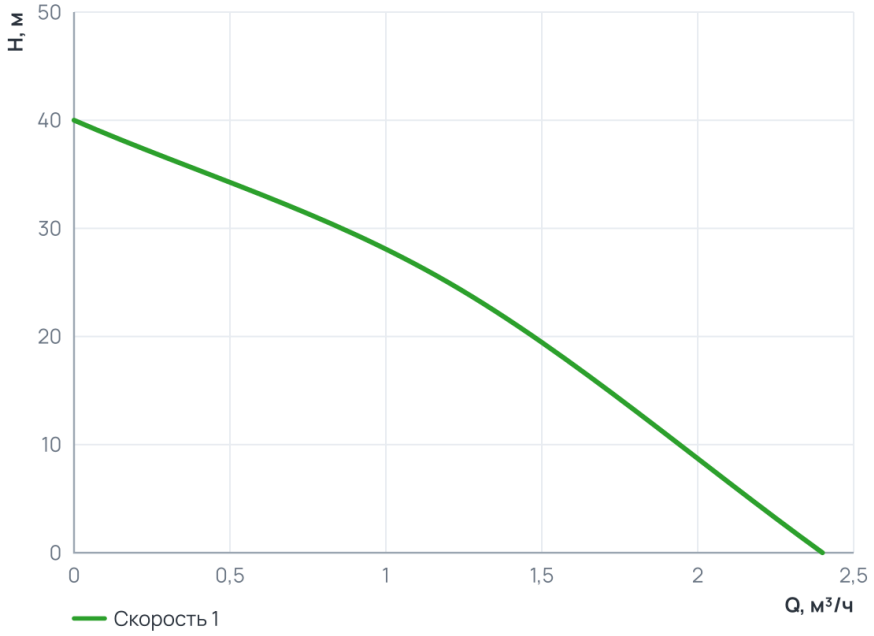

Рабочий диапазон

Подача Q	0 … 2,4 м³/ч
Напор H	0 … 40 м

3. Технические данные

Общие сведения

Тип	Вихревой	Гарантия, мес	12
Объем бака, л	2		

Гидравлические данные

Максимальная производительность, м3/ч	2,4	Максимальная производительность, л/мин	40
Максимальный напор, м	40	Максимальная высота всасывания, м	5

Перекачиваемая среда

Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °C	40

Материалы

Материал корпуса	Чугун	Материал рабочего колеса	Латунь
Материал обмотки статора	Алюминий	Материал мембраны	Эластичный EPDM материал
Материал накопительного бака	Оцинкованная сталь		

Электродвигатель

Параметры электросети	220 В, 50 Гц	Максимальная мощность, кВт	0,37
Максимальная мощность, Вт	370	Длина электрокабеля, м	1

Управление и защита

Защита от сухого хода	да	Управление	механическое

Монтаж и присоединение

Присоединительный размер вход / выход, дюйм	1"

Габариты и вес

Длина, мм	230	Ширина, мм	320
Высота, мм	280	Вес, кг	6,88

4. Данные для заказа

Наименование	Повысительная станция на базе вихревого насоса WZ-2 GARDANA
Артикул	UT0035
Производитель (марка)	GARDANA
Вид оборудования	Повысительные насосные станции
Вес, кг	6,88
Гарантия, мес	12

5. Документация

Инструкции и паспорта

- Инструкция GARDANA WZ-2 (10.25)

Разрешительные документы

- Сертификат соответствия ТР ТС 004, 020 3БЦПЭ, 4БЦПЭ, VINT, GR, GR-A, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, QB, WZ, AUTO JY до 31.05.28
- Декларация соответствия ТР ТС 037 DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, JY, AUTO JY, QB, WZ, FEKA, FEKACUTTER, STEELCUTTER, FEKASTEEL, FSGR, FSP, FSSP до 07.10.2030
- Декларация соответствия ТР ТС 037 QGD, SDM, QD, JY, AUTO JY, QB, WZ, БЦПЭ, FEKA, FEKACUTTER, FEKASTEEL, STEELCUTTER, DRAIN, DRAIN INOX, DRAIN INSAID, GR, GR3F, GR1F, GR-A, UPA до 07.10.2030

Прочее

- Письмо подтверждение поставщика GARDANA

Документы прилагаются к товару — в карточке товара и в архиве документов для тендера.